


Специфікація елементів заповнення прорізів. Двері зовнішні (будівля "05")

Марка	Розміри виробу		Констр. розміри отвору		Відкрив.	К-сть	Опис	Примітки
	Ширина	Висота	Ширина	Висота				
ДЗ-05.1	1310	2380	1350	2400	Двостулкові	2	Двері зовнішні, двостулкові, металеві. Полотно – суцільне, металеве, з вентиляційною жалюзійною решіткою. Коробка – блочна, з дотягувачем. Обидві стулки – робочі, відкривні. Колір – RAL 7044. Фурнітура – ручка натискна, з зовнішньою заціпкою та навісним замком.	ТП
ДЗ-05.2	1260	2380	1300	2400	Двостулкові	1	Двері зовнішні, двостулкові, металеві. Полотно – суцільне, металеве, з вентиляційною жалюзійною решіткою. Коробка – блочна, з дотягувачем. Обидві стулки – робочі, відкривні. Колір – RAL 7044. Фурнітура – ручка натискна, з зовнішньою заціпкою та навісним замком.	РЧ-10кВ
ДЗ-05.3	1310	2380	1350	2400	Двостулкові	1	Двері зовнішні, двостулкові, металеві. Полотно – суцільне, металеве, з вентиляційною жалюзійною решіткою. Коробка – блочна, з дотягувачем. Обидві стулки – робочі, відкривні. Колір – RAL 7044. Фурнітура – ручка натискна, з зовнішньою заціпкою та навісним замком.	Насосна
ДЗ-05.4	1100	2380	1140	2400	Праві	1	Двері зовнішні, одностулкові, металеві. Полотно – суцільне, металеве, з вентиляційною жалюзійною решіткою. Коробка – блочна, з дотягувачем. Колір – RAL 7044. Фурнітура – ручка натискна, з зовнішньою заціпкою та навісним замком.	ЕЩ
ДЗ-05.5	1300	2400	1260	2380	Ліві	1	Двері зовнішні, одностулкові, металеві. Полотно – суцільне, металеве, з вентиляційною жалюзійною решіткою. Коробка – блочна, з дотягувачем. Колір – RAL 7044. Фурнітура – ручка натискна, з зовнішньою заціпкою та навісним замком.	РЧ-0,4кВ

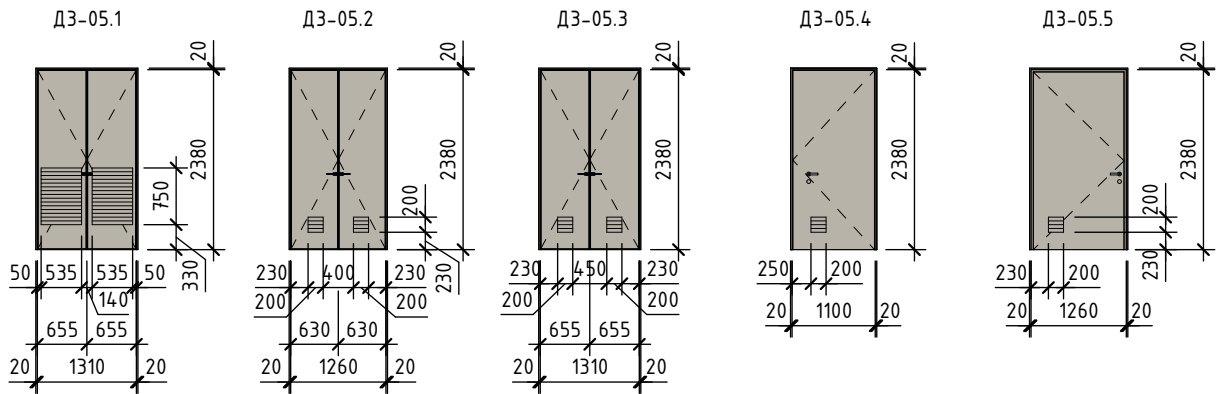

Примітки :

- Перед виготовленням дверних заповнень, розміри прорізів переміряти по місцю.
- Вид, фактура, колір захисно-декоративного покриття погоджується підприємством-виробником з замовником та генпроектувальником за зразками-еталонами, затвердженими в установленому порядку.
- Дверні блоки, двері та лючки в отворах встановлюються відповідно до технічної документації на конструкції конкретних типів дверей, затвердженої у встановленому порядку.
- Маркувальні плани – див.арк. 29-30.
- Двері в приміщення трансформатора та РЧ повинні бути виконані з вмонтованими вентиляційними жалюзійними решітками для притоку свіжого повітря з вулиці. Двері повинні відчинятися назовні.
- Колір внутрішньої ламінації профілів – білий, RAL 9003, колір зовнішньої ламінації – RAL 7044.
- Покриття фурнітури всіх дверей – алюміній.
- У всіх дверях передбачити можливість забезпечення затримки автоматичного зачинення дверей тривалістю не менше ніж 5 с.
- На ескізах дверей фурнітура вказана схематично, тип фурнітури – див. Специфікація зовнішніх дверей.

Зам. інв. №							23-11 - 05-AP		
							Реконструкція будівель КНП "1 територіальне медичне об'єднання м. Львова" з благоустроєм території на вул. В. Івасюка, 74 у смт. Брюховичі Львівської міської територіальної громади під реабілітаційний центр		
Підпис і дата	Зм.	Кільк.	Арк.	№ док.	Підпис	Дата	Стадія	Аркцш	Аркцшів
							Р	37	46
Інв. № орг.	ГАП	Петрик					Будівля інженерного забезпечення "05"		
	Виконала	Машевська					Специфікація елементів заповнення прорізів. Двері зовнішні		
	Перевірів	Кінаш							
	Н. контроль	Петрик							